




LUBELSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
tel. (0-81) 743-42-72 do 73, fax. (0-81) 743-46-86
wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsse.lublin.pis.gov.pl

Lublin, dnia 2015 -12- 03

DNS-NZ.7840.2.131.2015.MW

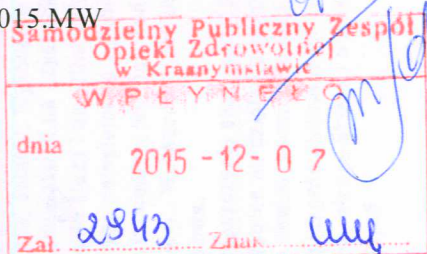

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4
22-300 Krasnystaw

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), art. 3 pkt 2a w związku z art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1412.) w odpowiedzi na wniosek 30.11.2015r. znak: OR-T.470.07.3.2015

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
opiniuje pozytywnie

zmiany do projektu budowlanego w obszarze Zespołu Porodowego w budynku głównym szpitala przy ul. M. Sobieskiego 4B w Krasnymstawie.

Przedmiotowe zmiany do projektu budowlanego zostały sporządzone przez inż. Stanisława Szelągę, dotyczą przeorganizowania śluzy umywalkowo – fartuchowej w Zespole Porodowym, związanej z koniecznością zapewnienia umywalki do mycia rąk i miejsca na fartuchy dla personelu wchodzącego do zespołu zgodnie z częścią IV pkt. 3 Zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz. 739).


Opinia niniejsza jest ważna z rysunkiem, w którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

W załączeniu: 1 egz. rysunku.

LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Lublinie
lek. med. Mirosław Starzyński

Otrzymują:
1. Adresat
2. NZ a/a

ZESPÓŁ PORODOWY

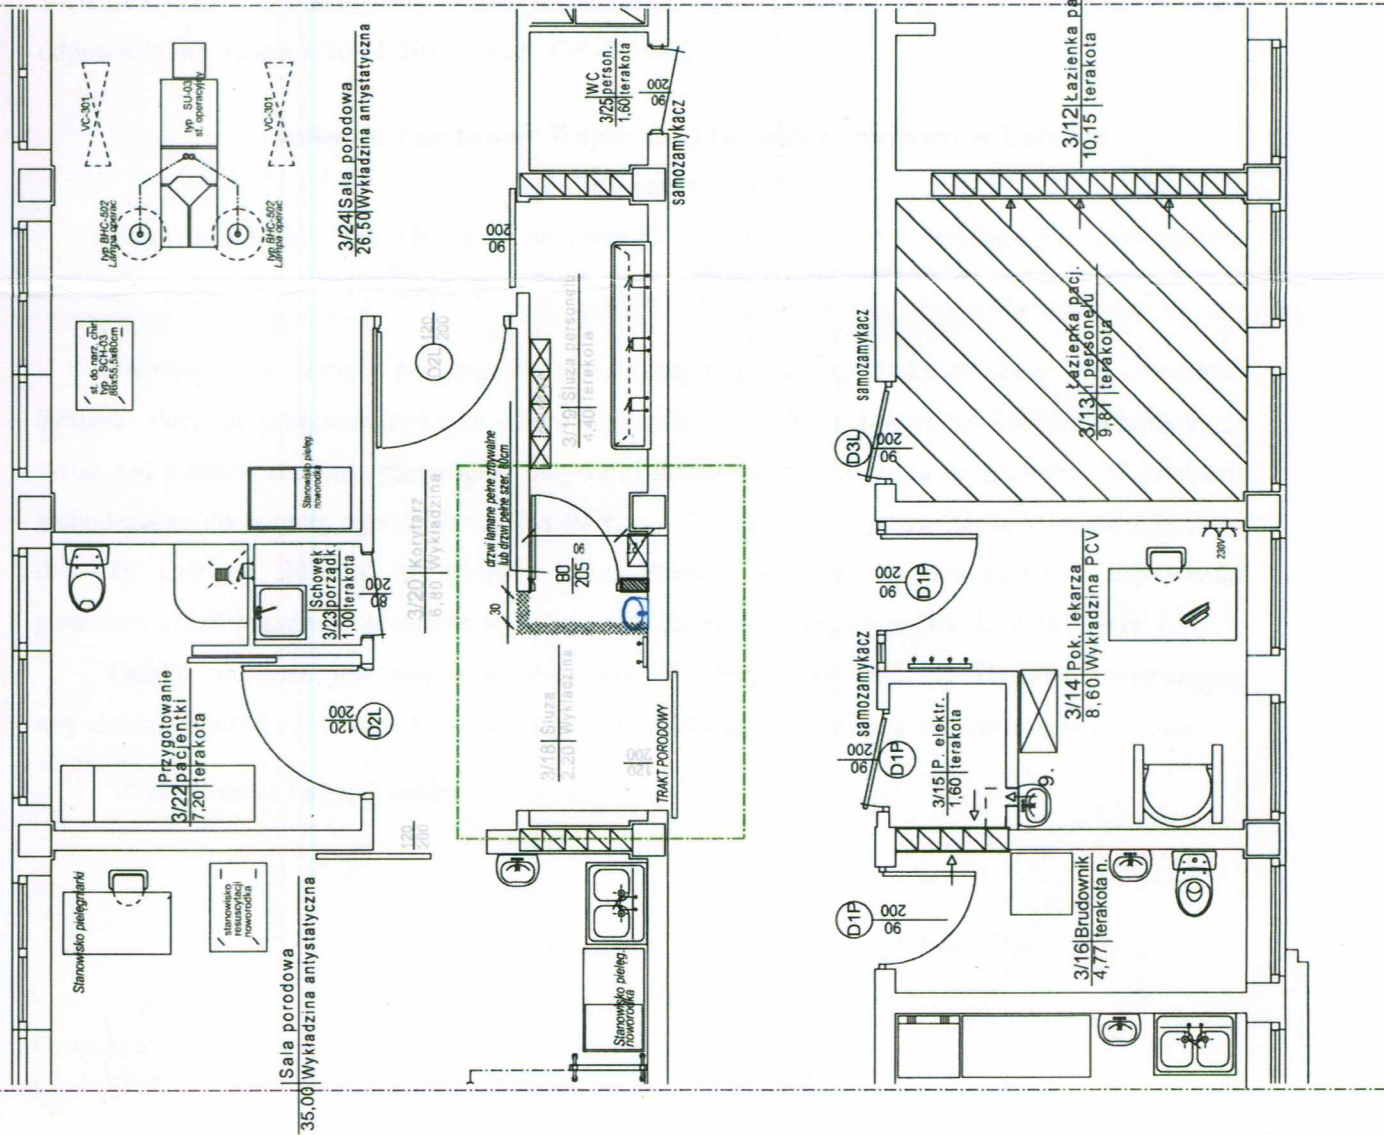

Pomieszczenie nr 3/18 Śluza

Proponuje się powiększenie istniejącej śluzy, poprzez rozebranie części istniejącej ścianki. Wykonanie nowej ścianki przestawionej około 30 cm, co pozwoli na uzyskanie dodatkowej powierzchni w pomieszczeniu śluzy i umożliwi zainstalowanie umywalki. Umywalkę należy zainstalować zgodnie z częścią rysunkową i podłączyć do istniejącej instalacji wod.-kan. sąsiadującej z tym pomieszczeniem. Wskazaniem jest aby bateria umywalkowa była jako bezdotykowa.

Drzwi do pomieszczenia śluzy nr 3/19, zainstalować jako łatwo zmywalne, odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych. Wykończenie nowo wykonanej ścianki nie może odbiegać od już wykonanych przegród budowlanych. Powierzchnia ma być gładka, łatwowymywalna, nienasiąkliwa i odporna na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych.

Uzgodniono na podstawie art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz 1412) - bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami jak w opinii z dnia 2015.06.23.2015. znak: JHS.16.2840.2.131.2015.

LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Lublinie

lek. med. Mirosław Starzyński

OPRACOWAŁ:
inż. STANISŁAW SZELĄG
upr. bud. do proj. bez og. w specj.
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ
w zekr. inst. sieci san. i ochr. środ.
NIP: 631-010-11-7342-28/94