

Warszawa, dn. 31.10.2018 r.

Znak sprawy: ZP/230-43/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, znak sprawy **ZP/230-43/2018**

ZAWIADOMIENIE

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

1. Prosimy o skrócenie okresu wykonania zamówienia z 36 miesięcy na 12.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

2. W przypadku braku zgody na skrócenie okresu prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
 - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
 - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany dla PAKIETU 1 (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk).

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadza Klauzulę wypowiedzenia umowy przez Strony dla PAKIETU 2 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) o poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego/, okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

a) wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

- na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 70% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 70% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,

- na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 70% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 70% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego);
- b) istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;
- c) zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Zamawiający włącza treść klauzuli dodając § 8 pkt 4 do wzoru umowy dla PAKIETU 2 – Załącznik nr 8 do SIWZ

3. Prosimy o połączenie Pakietów I i II

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 13.11.2018 r.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o modyfikację SIWZ w pkt 15.3.2 zapisów nie mających zastosowania w klauzulach: _____ szkód wynikających z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia, kosztów ochrony, dedykowanego likwidatora

Odp. Zamawiający informuje, że wymienione w pytaniu klauzule mają zastosowanie zgodnie z informacją zawartą w Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pkt 15.3.2 otrzymuje brzmienie:

(...)

Klauzula szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia

Wykonawca, który zaoferuje klauzulę szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia otrzyma 10 pkt.

Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia otrzyma – 0 pkt.

Klauzula dóbr osobistych

Wykonawca, który zaoferuje klauzulę szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych otrzyma 10 pkt.

Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych otrzyma – 0 pkt.

Klauzula kosztów ochrony

Wykonawca, który zaoferuje klauzulę kosztów ochrony otrzyma 10 pkt.

Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli kosztów ochrony otrzyma – 0 pkt.

klauzula dedykowanego likwidatora

Wykonawca, który zaoferuje klauzulę dedykowanego likwidatora otrzyma 10 pkt.

Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli dedykowanego likwidatora otrzyma – 0 pkt.

6. Prosimy o doprecyzowanie w zapisie:

Teren RP w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej, z zastrzeżeniem, iż dla szkód nie wynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych a wyrządzonych w czasie wyjazdów służbowych, odbywanych przez osoby oddelegowane przez Ubezpieczonego zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się na teren całego świata – z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odp. Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę i wprowadza ją do Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

7. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w Umowie dla pakietu I w § 2. Pkt 5
„W przypadku zmniejszenia (w okresie ubezpieczenia) sumy ubezpieczenia wynikającej z jej redukcji o wypłacone odszkodowanie, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy oraz za dodatkową składką, Wykonawca przywróci pierwotną wysokość sumy ubezpieczenia” o dodanie: „po ocenie ryzyka i akceptacji Ubezpieczyciela”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W zapisie znajduje się sformułowanie „... za zgodą Wykonawcy...”

8. Prosimy o zmianę zapisu w Umowie dla pakietu I w w § 6. Prosimy o skrócenie terminu do 14 dni.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

9. Prosimy o zmianę zapisu w Umowie dla pakietu II w § 2. Pkt 4 skracając okres z 30 do 14 dni
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy: Dobrowolnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia:

1. Prosimy o zmianę definicji wypadku proponując poniższy zapis:
„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy”

Odp. Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę i wprowadza ją do Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Odnośnie rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli o następującej treści: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.”
Odp. Zamawiający akceptuje treść proponowanej klauzuli i wprowadza ją do Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Odnośnie szkód powstałych w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz szkód w mieniu osób trzecich przebywających na terenie Zamawiającego wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli o następującej treści: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o usunięcie z zakresu klauzul obligatoryjnych: klauzuli przeoczenia,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

1. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia rezonans prosimy o wprowadzenie klauzuli o poniższej treści: „Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkodę w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”

Odp. Zamawiający akceptuje treść proponowanej klauzuli i wprowadza ją do Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia endoskopów prosimy o wprowadzenie klauzuli: „Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyłym stanie,
 - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”

Odp. Zamawiający akceptuje treść proponowanej klauzuli i wprowadza ją do Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączenia odpowiedzialności za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Odp. Zamawiający akceptuje proponowane wyłączenie i wprowadza poniższy zapis do Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

4. Prosimy o możliwość zastosowania udziału własnego w szkodach w wysokości: 1.000,00 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

5. Z uwagi, na fakt iż przedmiotem ubezpieczenia jest znaczna wartość sprzętu elektronicznego, a dodatkowo do zakresu włączone są klauzule szkód mechanicznych i przepięć proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:

Szacunkowe określenie stanu instalacji (*np. dobry, zły; wiek instalacji, opis*):

Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe? instalacja miedziana, aluminiowa?

Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe? instalacja miedziana, aluminiowa?

Prowadzenie instalacji elektrycznej – *kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:*


- Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis)
- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

a) instalacja odgromowa (*tak, nie, opis*)


b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii zasilających**

c)

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Rozdzielnia główna	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia <i>zabezpieczenie czułych urządzeń</i>

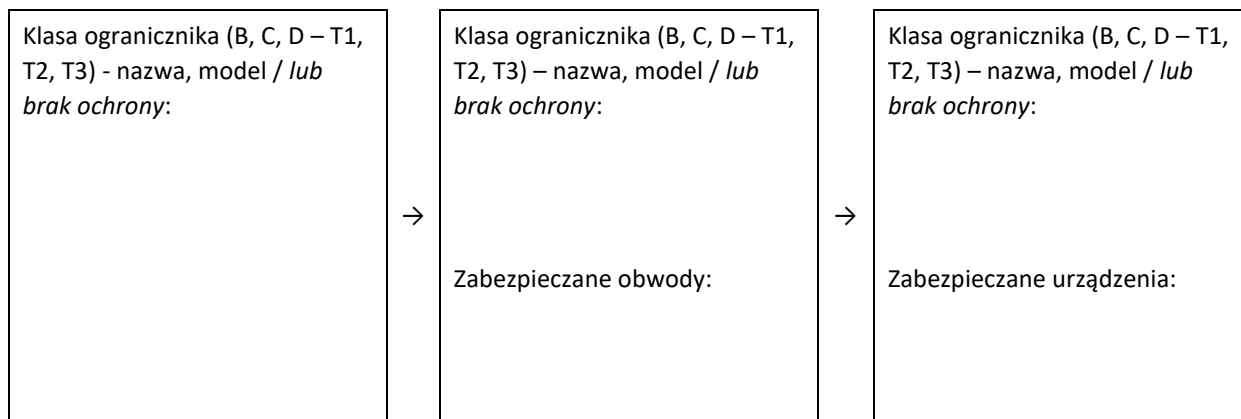

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

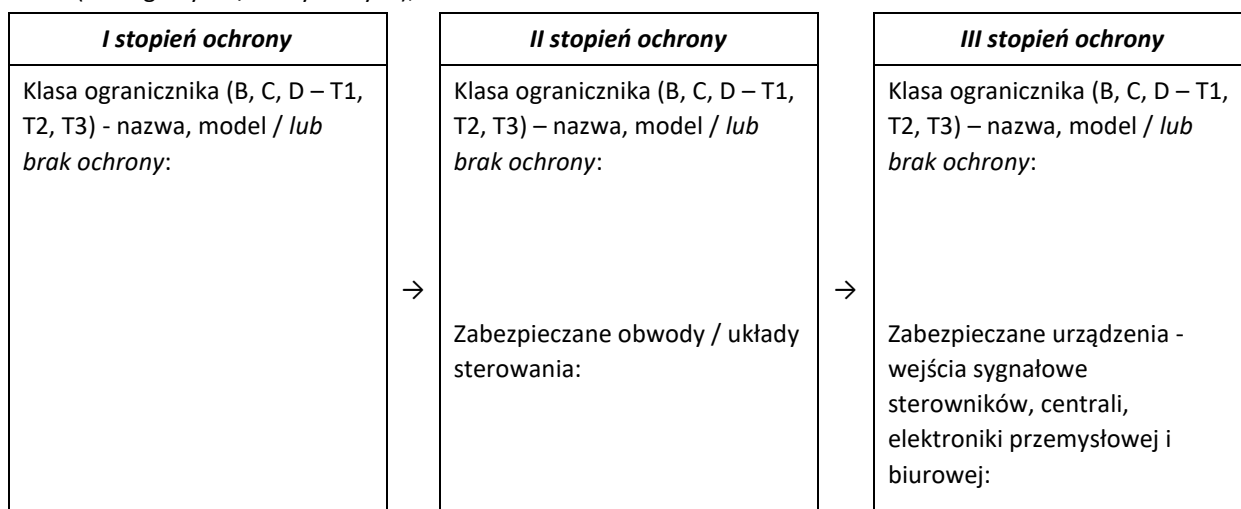

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (*jaki znamionowy prąd wyzwania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)*), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (*rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole*):
- inne uwagi (np. strefy EX)

Odp.

Stan instalacji dobry.

Najstarsze instalacje z 1973 r, najnowsze realizowane w 2015 r.

Przewody dla 230V występują przewody 2 i 3 żyłowe zarówno miedziane i aluminiowe

Przewody dla 400V występują przewody 4 i 5 żyłowe zarówno miedziane i aluminiowe

Prowadzenie instalacji elektrycznej – występują instalacje prowadzone natynkowo, podtynkowo, Część instalacji prowadzona jest w rurach pieszla, a część instalacji prowadzona jest na torach kablowych. Znaczna część instalacji jest bezpośrednio kładziona w tynku. Budynki o konstrukcji drewnianej w naszej jednostce zostały na trwałe odłączone od zasilania elektrycznego i nie są użytkowane.

Zabezpieczenia nadprądowe występują zarówno bezzwłoczne typu S (S 301, S 303) jak i topikowe: Wts , BM

Instalacja odgromowa obejmuje budynki: Szpital Główny ABC, Budynek Pulmonologii, Budynek Pomocniczy, Przychodnię, Szpital Nowy Pawilon (Budynek Neurologiczny), Magazyn butli tlenowych. Pozostałe budynki nie wymagają instalacji odgromowej

zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Pawilon pomocniczy		
Rozdzielnia główna Brak ochrony		
Szpital Główny ABC		
	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu – blok A Ochronnik kl I 3xDEHN Port Zabezpieczane obwody: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Dział Radiologii - Sterylizatornia - Centralna Dezynfektornia - Oddział Dziecięcy - Blok Operacyjny - Oddział Położniczo - ginekologiczny - Oddział Noworodkowy - Trakt Porodowy - Kotłownia szpitala - Centralna wentylatornia	Rozdzielnice zabezpieczające poszczególne urządzenia Ochronnik kl II 4xDEHN guard w oddziałach: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Dział Radiologii - Sterylizatornia - Centralna Dezynfektornia - Oddział Dziecięcy - Blok Operacyjny - Oddział Położniczo - ginekologiczny - Oddział Noworodkowy - Trakt Porodowy - Kotłownia szpitala - Centralna wentylatornia
	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu – blok B, C Brak ochrony	Rozdzielnice zabezpieczające poszczególne urządzenia Brak ochrony

zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>

Szpital Główny ABC		
	<p>Ochronnik kl I DEHN Port</p> <p>Zabezpieczane obwody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie obwody instalacji komputerowej 	<p>Ochronnik kl II DEHN Quard</p> <p>Zabezpieczane obwody na poszczególnych oddziałach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie obwody instalacji komputerowej
Przychodnia		
	<p>Ochronniki kl I DEHN Port</p> <p>Zabezpieczane obwody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie obwody instalacji komputerowej 	<p>Ochronniki kl II DEHN Quard</p> <p>Zabezpieczane obwody na poszczególnych piętrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie obwody instalacji komputerowej na poszczególnych piętrach
Szpital Nowy Pawilon (Budynek Neurologiczny)		
	<p>Ochronniki kl I DEHN Port</p> <p>Zabezpieczane obwody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie obwody instalacji komputerowej 	<p>Ochronniki kl II DEHN Quard</p> <p>Zabezpieczane obwody na poszczególnych oddziałach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie obwody instalacji komputerowej
Budynek działu technicznego		
		<p>Ochronniki kl II DEHN Quard</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zabezpieczane wszystkie obwody instalacji komputerowej
Magazyn Techniczny		
		<p>Ochronniki kl II DEHN Quard</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zabezpieczane wszystkie obwody instalacji komputerowej
Pawilon pomocniczy		
		<p>Ochronniki kl II DEHN Quard</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zabezpieczane wszystkie obwody instalacji komputerowej

Magazyn Czystej Bielizny		
		Ochronniki kl II DEHN Quard - Zabezpieczane wszystkie obwody instalacji komputerowej
Budynek Szkoły rodzenia		
		Ochronniki kl II DEHN Quard - Zabezpieczane wszystkie obwody instalacji komputerowej

W budynku Pulmonologicznym nie ma zabezpieczenia ogranicznikami przepięć linii teleinformatycznych.

Wyłączniki różnicowoprądowe i obwody zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi: Zastosowane w obiektach: Szpital Nowy Pawilon (Budynek Neurologiczny), Budynek działu technicznego, Szpital Główny ABC:

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Dział Radiologii, Sterylizatornia, Oddział Dziecięcy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodkowy, Trakt Porodowy, Blok Operacyjny, Szpitalny Oddział Rarunkowy, Oddział Chirurgiczny, Oddział Urologiczny, Oddział Wewnętrzny, Kotłownia szpitala, Centralna Sterylizatornia, Centralna wentylatornia. A także obwody instalacji komputerowej w budynkach wymienione w powyższej tabeli. Zabezpieczane są wszystkie urządzenia medyczne i techniczne (technologiczne), komputerowe. Wielkość zastosowanych zabezpieczeń uzależniona od mocy urządzeń, (grupy urządzeń o których mowa powyżej)

6. Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ wszystkie ubezpieczone budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone

obowiązującymi przepisami prawa. A obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

7. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.

Odp.

Tak wszystkie obiekty podlegają okresowym przeglądom. Brak zastrzeżeń wpływających na użytkowanie. Wszelkie niezgodności usuwane są bezzwłocznie.

8. wnioskujemy o zmianę treści klauzuli reprezentantów na poniższą:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:
- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
 - 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
 - 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
 - 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
 - 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
 - 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
 - 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

9. wnioskujemy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na poniższą:
Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,

zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;

3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

10. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli przepięć na poniższą:

Klauzula przepięć

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia w rozumieniu postanowień § 2 pkt 35 OWU oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU;
- 2) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia;
- 3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
 - a) w licznikach, miernikach,
 - b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
 - c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);
- 7) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;
- 8) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 7, ubezpieczyciela wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

11. Prosimy o informację jakie remonty i modernizacje były wykonywane przez Zamawiającego na przestrzeni 5 lat.

Odp. Zamawiający informuje, że informacja o remontach/modernizacjach znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – Informacje o Zamawiającym, przy opisach poszczególnych budynków.

12. Jakże zamawiający podjął działania, aby uniknąć w przyszłości wystąpienie zdarzeń, które do tej pory spowodowały wypłatę odszkodowań.

Odp. W ostatnich 3 latach, w zakresie ubezpieczenia majątku nie zostało wypłacone żadne odszkodowanie i nie została założona żadna rezerwa.

Zostały wdrożone procedury podnoszące jakość udzielanych świadczeń. Powstały komisje i zespoły oceniające poszczególne obszary działalności szpitala. Szpital poddawany jest ocenie przez audytorów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie spełnienia standardów akredytacyjnych i ISO. Odpowiedni zespół okresowo zajmuje się anonimowymi ankietami wypełnianymi przez pacjentów i wyciąga odpowiednie wnioski co skutkuje uzupełnianiem procedur już istniejących lub tworzeniem nowych. Każde niepożądane zdarzenie zgłaszane przez pacjentów lub rodzinę pacjenta jest szczegółowo analizowane i są wyciągane wnioski na przyszłość.

13. Prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych: *o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany i wprowadza następujący zapis do klauzuli zabezpieczeń.

Klauzula zabezpieczeń

*Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany, w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwprzepięciowych ubezpieczonego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń, o ile stan ten w momencie powstania szkody nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do opisanego w materiałach przekazanych Ubezpieczycielowi w dokumentacji przetargowej **i w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.** Powyższe nie zwalnia Ubezpieczonego z ewentualnych wynikających z OWU obowiązków ubezpieczonego dotyczących utrzymywania mienia i środków jego zabezpieczeń w dobrym stanie technicznym, dbania o ich konserwację, stosowania się do norm i zaleceń organów administracji dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz innych podobnych obowiązków.*

Zabezpieczenia przeciwpożarowe uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające, o ile zabezpieczenia, które deklarował Zamawiający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymuje je w dobrym stanie technicznym.

14. Zwracamy się z prośbą o do zmianę i doprecyzowanie informacji dotyczących szkodowości w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczących zawiązaných rezerw:

Szkoda na osobie (działalność medyczna): rezerwa 100.000,00 zł

Szkoda na osobie (działalność pozamedyczna): rezerwa 30.780,00 zł

Prosimy o przekazanie danych szkodowych do ubezpieczycieli zainteresowanych przygotowaniem oferty.

Odp. Zamawiający podał szkodowość zgodną z informacją otrzymaną od ubezpieczyciela na dzień 24.09.2018

Jednak z uwagi na powstałą nową rezerwę aktualizuje szkodowość i modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (dot. PAKIETU 1) - wykreśla poz. 14 – *Gotówka w lokalu*, gdyż omyłkowo w tabeli z wykazem mienia znalazły się dwie pozycje dotyczące tego samego składnika majątku – „*Wartości pieniężne w lokalu*” i „*Gotówka w lokalu*”.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

JEST:

LP.	RODZAJ MIENIA	SUMA UBEZPIECZENIA	WARTOŚĆ UBEZPIECZENIA	SYSTEM UBEZPIECZENIA
1.	Środki trwałe – Budynki (gr. 1)	Własne 32 366 961,86 zł	KB	Sumy stałe
2.	Środki trwałe – Budowle (gr. 2)	Własne 1 242 324,60 zł	KB	Sumy stałe
3.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 3)	Własne 31 351,78 zł	KB	Sumy stałe
4.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 4)	Własne 2 969 800,90 zł	KB	Sumy stałe
5.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 5)	Własne 147 205,12 zł	KB	Sumy stałe
6.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 6)	Własne 1 108 512,61 zł	KB	Sumy stałe
7.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 7) Wózek żywnościowy, rok produkcji 2002	Własne 23 543,00 zł	KB	Sumy stałe
8.	Środki trwałe – sprzęt i aparatura medyczna (gr. 8)	Własne 16 363 076,86 zł	KB	Sumy stałe
9.	Pozostałe wyposażenie (gr. 8)	Własne 335 577,59 zł	KB	Sumy stałe
10.	Niskocenne składniki majątku	Własne 1 633 854,29 zł	KB	Sumy stałe
11.	Środki obrotowe, zapasy	403 557,48 zł	cena zakupu	Sumy stałe
12.	Wartości pieniężne w lokalu	2 000,00 zł	nominalna	Pierwsze ryzyko
13.	Mienie przekazane przez dostawców, za które rozliczenie następuje po wykorzystaniu przez Szpital	soczewki wewnątrzgałkowe: 68 428,80 zł implanty do operacji ortopedycznych – 352 916,78 zł	kwota brutto	Sumy stałe
14.	Gotówka w lokalu	2 000,00zł	nominalna	Pierwsze ryzyko

WINNO BYĆ:

LP.	RODZAJ MIENIA	SUMA UBEZPIECZENIA	WARTOŚĆ UBEZPIECZENIA	SYSTEM UBEZPIECZENIA
1.	Środki trwałe – Budynki (gr. 1)	Własne 32 366 961,86 zł	KB	Sumy stałe
2.	Środki trwałe – Budowle (gr. 2)	Własne 1 242 324,60 zł	KB	Sumy stałe
3.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 3)	Własne 31 351,78 zł	KB	Sumy stałe
4.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 4)	Własne 2 969 800,90 zł	KB	Sumy stałe
5.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 5)	Własne 147 205,12 zł	KB	Sumy stałe
6.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 6)	Własne 1 108 512,61 zł	KB	Sumy stałe
7.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 7) Wózek żywnościowy, rok produkcji 2002	Własne 23 543,00 zł	KB	Sumy stałe
8.	Środki trwałe – sprzęt i aparatura medyczna (gr. 8)	Własne 16 363 076,86 zł	KB	Sumy stałe
9.	Pozostałe wyposażenie (gr. 8)	Własne 335 577,59 zł	KB	Sumy stałe
10.	Niskocenne składniki majątku	Własne 1 633 854,29 zł	KB	Sumy stałe
11.	Środki obrotowe, zapasy	403 557,48 zł	cena zakupu	Sumy stałe
12.	Wartości pieniężne w lokalu	2 000,00 zł	nominalna	Pierwsze ryzyko
13.	Mienie przekazane przez dostawców, za które rozliczenie następuje po wykorzystaniu przez Szpital	soczewki wewnątrzgałkowe: 68 428,80 zł implanty do operacji ortopedycznych – 352 916,78 zł	kwota brutto	Sumy stałe

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

JEST:

Lp.	Przedmiot	Suma ubezpieczenia	Stawka za roczny okres ubezpieczenia w %	Składka za roczny okres ubezpieczenia w zł	Składka za 36 miesięczny okres ubezpieczenia w zł
1.	Środki trwałe – Budynki (gr. 1)	Własne 32 366 961,86 zł
2.	Środki trwałe – Budowle (gr. 2)	Własne 1 242 324,60 zł
3.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 3)	Własne 31 351,78zł
4.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 4)	Własne 2 969 800,90zł
5.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 5)	Własne 147 205,12 zł
6.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 6)	Własne 1 108 512,61 zł
7.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 7) Wózek żywnościowy, rok produkcji 2002	Własne 23 543,00 zł
8.	Środki trwałe – sprzęt i aparatura medyczna (gr. 8)	Własne 16 363 076,86 zł
9.	Pozostałe wyposażenie (gr. 8)	Własne 335 577,59 zł
10.	Niskocenne składniki majątku	Własne 1 633 854,29 zł
11.	Środki obrotowe, zapasy	403 557,48 zł
12.	Wartości pieniężne w lokalu	2 000,00 zł
13.	Mienie przekazane przez dostawców, za które rozliczenie następuje po wykorzystaniu przez Szpital	soczewki wewnątrzgałkowe: 68 428,80 zł implanty do operacji ortopedycznych – 352 916,78 zł.
14.	Gotówka w lokalu	2 000,00 zł

WINNO BYĆ:

Lp.	Przedmiot	Suma ubezpieczenia	Stawka za roczny okres ubezpieczenia w %	Składka za roczny okres ubezpieczenia w zł	Składka za 36 miesięczny okres ubezpieczenia w zł
1.	Środki trwałe – Budynki (gr. 1)	Własne 32 366 961,86 zł
2.	Środki trwałe – Budowle (gr. 2)	Własne 1 242 324,60 zł
3.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 3)	Własne 31 351,78 zł
4.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 4)	Własne 2 969 800,90 zł
5.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 5)	Własne 147 205,12 zł
6.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 6)	Własne 1 108 512,61 zł
7.	Środki trwałe – maszyny, urządzenia (gr. 7) Wózek żywnościowy, rok produkcji 2002	Własne 23 543,00 zł
8.	Środki trwałe – sprzęt i aparatura medyczna (gr. 8)	Własne 16 363 076,86 zł
9.	Pozostałe wyposażenie (gr. 8)	Własne 335 577,59 zł
10.	Niskocenne składniki majątku	Własne 1 633 854,29 zł
11.	Środki obrotowe, zapasy	403 557,48 zł
12.	Wartości pieniężne w lokalu	2 000,00 zł
13.	Mienie przekazane przez dostawców, za które rozliczenie następuje po wykorzystaniu przez Szpital	soczewki wewnątrzgałkowe: 68 428,80 zł implanty do operacji ortopedycznych – 352 916,78 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia.

Modyfikacji ulega:

- Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – PO ZMIANACH,
- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy – PO ZMIANACH,
- Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 2 - PO ZMIANACH

Treść powyższych odpowiedzi zamieszczana jest na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.