


RZUT SUTERENY

CENTRALNA DEZYNFEKTORNIA
STERYLIZATORNIA

SKALA 1:50

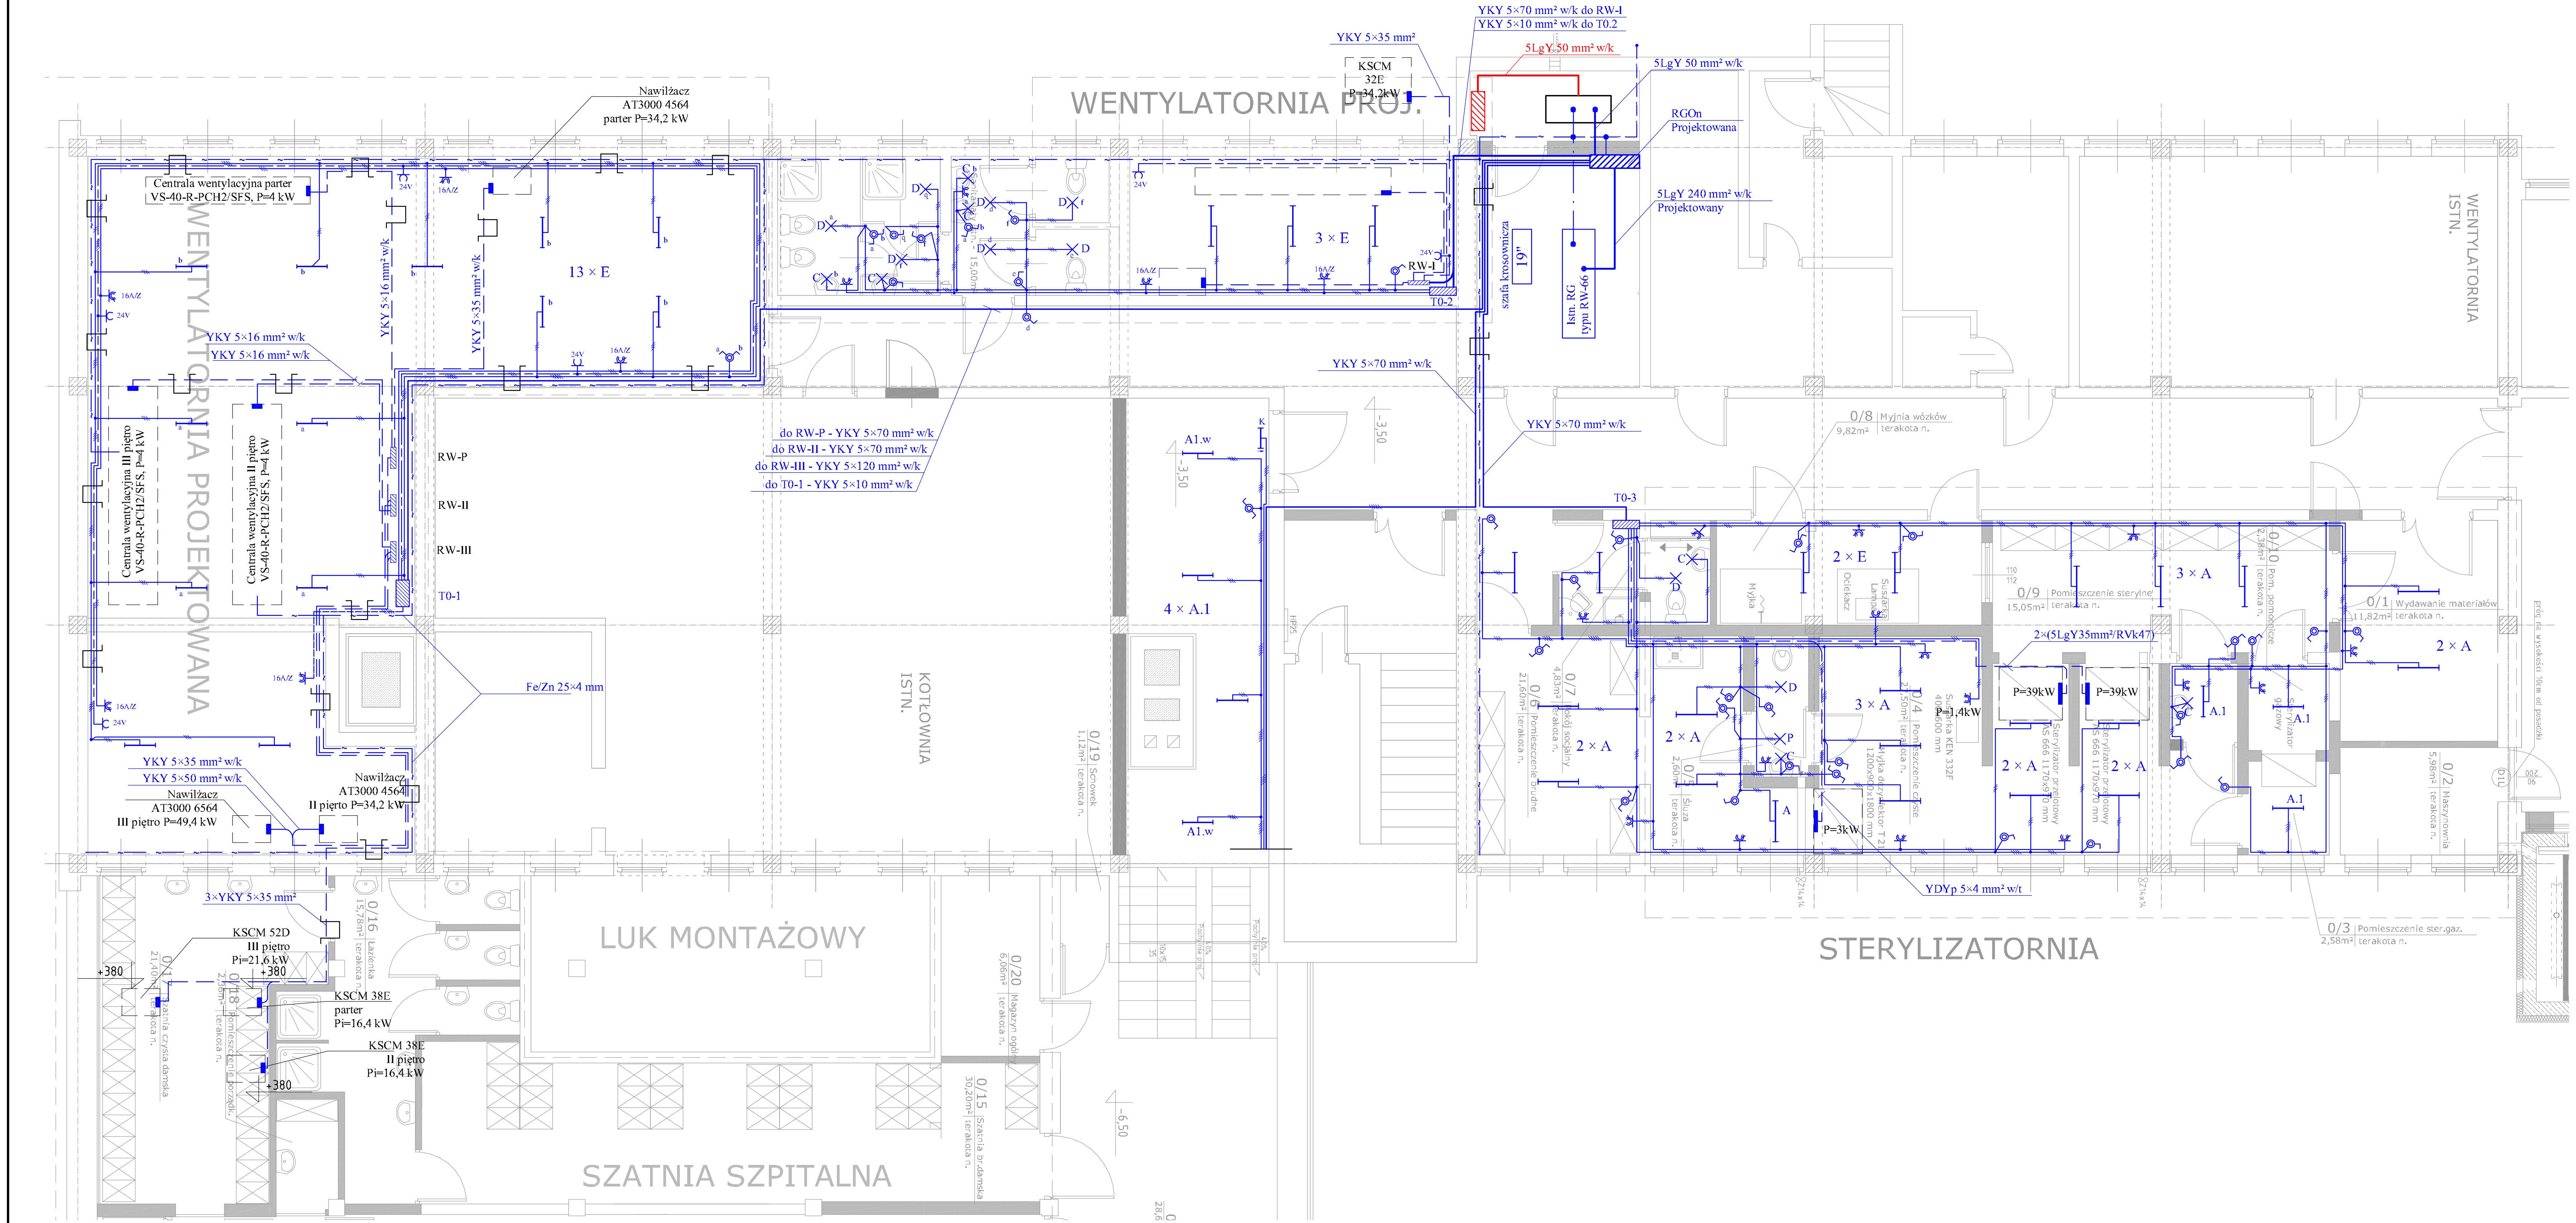

Wykaz oprawy oświetleniowej

- A. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 36 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
A.w. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 36 W z kłosem mierzym i modułem awaryjnym H-2-godz., typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
A.1. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 18 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D18W/O, IP 40
A.1.w. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 18 W z kłosem mierzym i modułem awaryjnym H-2-godz., typu TCS97-2TL-D18W/O, IP 40
B. Oprawa świetłowa sufitowa 2x36 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
C. Oprawa kłosa sufitowa 1 x 60 W z kłosem mierzym, typu K.437/A60, IP 40
D. Oprawa sufitowa 1 x 60 W z kłosem mierzym, typu K.437/A60, IP 40
E. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 36 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
F. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 36 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
G. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 36 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
H. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 36 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
I. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 36 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
J. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 36 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
K. Oprawa świetłowa sufitowa 2 x 36 W z kłosem mierzym, typu TCS97-2TL-D36W/O, IP 40
L. O. Lampy sufitowe BHC-500, 2x36 W, 230V, IP 20
P. Plafondy 2 x 18 W "ARCOLA" SM.019, IP 54

UWAGA:

1. Instalację oświetleniową w szpitalni i wentylatorni wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm² wk
2. Instalację do gniazd wyzwojowych 230V wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm² wk
3. Przewody zasilające urządzenia wentylacyjne układać w korytach instalacyjnych
4. Ogrzewanie i chłodzenie p.p. i w.
5. Instalację 24V wykonać przewodem YDYp 2x2,5 mm² wk

Kaw - Kasa sterownicza - pociągowa sterownik centrali "MISTRAL"

RW - Rozdzielnica sterująca zasilaniem wentylacji i klimatyzacji

UKŁAD SIĘCIN-C/S

Nazwa i adres inwestora: Województwo Łódzkie, Miasto Łódź, ul. Włocławska 40, 25-080 Łódź		Nazwa i adres wykonawcy: Biuro Projektowe "P.B.W."		Data: 07.05.2019	
Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych - suterenu		Skala: 1:50		Strona: 7	
Projektant: Jan Szymoniak		Wykonawca: Kamil Kozłowski		Data: 07.05.2019	
Opiekun: mgr inż. Artur Winiarski		Inżynier: mgr inż. Bogdan Kozłowski		Data: 07.05.2019	
Opiekun: mgr inż. Bogdan Kozłowski		Inżynier: mgr inż. Bogdan Kozłowski		Data: 07.05.2019	